202119015785

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L16084

检　验　报　告

产品名称： 即雾高透水光机

型　　号： LKL2315

委托单位： 深圳市洛可丽科技有限公司

检验类别： 委托检验

质远检测（深圳）有限公司

地址：广东省深圳市宝安区石岩街道浪心社区宏发佳特利高新园办公楼五层

传真：0755-21002030　　网址：www.sz-ztl.cn

电话：0755-21002030　　邮政编码.：518100

检验报告

产品名称	即雾高透水光机	商　　标	/
型　　号	LKL2315	规　　格	额定输入：5V ⎓ 1A 额定功率：8.8W
检验类别	委托检验	样品数量	2 台
委托单位	深圳市洛可丽科技有限公司	样品状态	完好
制造商	深圳市洛可丽科技有限公司	制造商地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区新港联工业区 28 号 301
生产企业	深圳市洛可丽科技有限公司	生产企业地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区新港联工业区 28 号 301
收样日期	2024-04-10	完成日期	2024-04-17
检验依据	GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》		
检验结论	所检验项目的结果符合依据要求。		
备　注	/		

主检：邓汀		质远检测（深圳）有限公司 签发日期：2024 年 04 月 17 日
签名：	日期：2024-04-17	
审核：唐伟伟		
签名：	日期：2024-04-17	
批准：郑亮		
签名：	日期：2024-04-17	

GB4706.1-2005			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判　定
	标志和说明		P
7.1	额定电压或额定电压范围(V)..... :	DC5V	P
	电源性质..... :	⎓	P
	额定频率(Hz) ..... :		N/A
	额定输入功率(W 或 kW)或额定电流(A) ..... :	1A	P
	制造厂名或责任承销商的名称、商标或识别标志..... :	深圳市洛可丽科技有限公司	P
	器具型号、规格..... :	LKL2315	P
	GB/T5465.2 中的符号 5172(仅对 II 类器具)		N/A
	防水等级的 IP 代码,IPX0 除外..... :	IPX0	N/A
7.2	对于用多种电源的驻立式器具的警告语		N/A
	警告语应该位于接线端子罩盖的附近		N/A
7.3	正确地标示额定值范围		P
7.4	不同额定电压的设定应清晰可辨		N/A
7.5	标出每一额定电压所对应的额定输入功率或额定电流		P
	额定功率或额定电流的上、下限与额定电压的对应关系明确		N/A
7.6	正确使用符号		P
7.7	配备正确的接线图，并固定在器具上		N/A
7.8	除 Z 型连接以外：		N/A
	－专门连接中线的接线端子用字母 N 标明		N/A
	－接地端子用符号⏚标明		N/A
	－标志不应设置在可拆卸的部件上		N/A
7.9	对于可能引起危险的开关，其标志或位置应能清楚地表明其控制的部件		N/A
7.10	开关和控制器的数字、字母或其它方式的标示		N/A
	数字“0”只能表示“断开”档位，除非不致引起混淆		N/A
7.11	控制器的调节方向标示		N/A
7.12	提供使用说明(书)		P
7.12.1	应提供安装或维护保养的详细内容		P
7.12.2	若驻立式器具没有电源软线和插头，也没有其他全极断开装置，则说明(书)中应指出固定线路中必备的断开装置		N/A

GB4706.1-2005			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判　定
7.12.3	若固定布线的绝缘能与温升超过 50K 的那些部件接触，则说明(书)应指出固定布线必备的防护		N/A
7.12.4	嵌装式器具的使用说明(书)中应有下述明确信息：		N/A
	－空间尺寸		N/A
	－支撑和固定的尺寸和位置		N/A
	－与周围器具的最小间距		N/A
	－通风孔的最小尺寸和正确布置		N/A
	－连接和互连方法		N/A
	－器具安装后易插拔的插头，除非具有		N/A
	符合24.3的开关		N/A
7.12.5	X型连接的器具(专门制备的软线)，更换软线的说明		N/A
	Y型连接的器具，更换软线的说明		P
	Z型连接的器具，更换软线的说明		N/A
7.12.6	带有非自复位热断路器的电热器具的使用说明		N/A
7.12.7	固定式器具的使用说明中应阐明如何将器具固定在支撑物上		N/A
7.12.8	对于连接到水源的器具，说明中应指出.....：		N/A
	－最大进水压力（Pa）		N/A
	－最小进水压力（Pa），如有必要		N/A
	对于由可拆除软管组件连接水源的器具，使用中应声明使用附带的新软管		N/A
7.13	使用说明(书)和本标准要求的其它文本，应使用销售地所在国的官方语言		P
7.14	所使用的标志应清晰易读，持久耐用		P
7.15	器具上的标志应标在器具的主要部位上		P
	标志从器具外面应清晰可见(必要时移开罩盖)		P
	对于便携式器具，应不借助工具就能打开罩盖		N/A
	驻立式器具按正常使用就位后，至少制造厂或责任承销商的名称、商标或识别标志，产品的型号和规格应可见		N/A
	固定式器具按说明安装就位后，至少制造厂或责任承销商的名称、商标或识别标志，产品的型号和规格应可见		P
	开关和控制器的标示应标在该元件上或其附近；若会引起误解则不应装在可改变位置的部件上		N/A

GB4706.1-2005			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判　定
7.16	可更换的热熔体或熔断器，其牌号或类似标示应在更换时清晰可见		N/A

8	对触及带电部件的防护		N/A
8.1	应有足够的防止意外触及带电部件的防护		N/A
8.1.1	所有状态，包括取下可拆卸部件后的状态		N/A
	装取灯泡期间，应有对触及带电部件的防护		N/A
	用 IEC61032 中的探棒 B 进行检查，不触及带电部件		N/A
8.1.2	用 IEC61032 中的探棒 13 检查 0 类器具、II 类器具或 II 类结构上的孔隙，不触及带电部件		N/A
	用探棒 13 检查有绝缘涂层的接地金属外壳上的孔隙，不触及带电部件		N/A
8.1.3	用 IEC61032 中的探棒 41 检查非 II 类器具，不触及可见灼热电热元件的带电部件		N/A
8.1.4	若易触及部件为下述情况可认为不带电.....：		N/A
	－由交流安全特低电压供电：电压峰值≤42.4V		N/A
	－由直流安全特低电压供电：电压≤42.4V		N/A
	－或通过保护阻抗与带电部件隔开，直流电流≤2mA		N/A
	－或通过保护阻抗与带电部件隔开，交流峰值电流≤0.7mA		N/A
	－42.4V＜峰值电压≤450V，其电容量≤0.1μF		N/A
	－450V＜峰值电压≤15kV，其放电量≤45μC		N/A
8.1.5	器具在就位或组装之前,带电部件至少应由基本绝缘保护：		N/A
	－嵌装式器具		N/A
	－固定式器具		N/A
	－分离组件形式交付的器具		N/A
8.2	II类器具和II类结构，应对基本绝缘以及仅由基本绝缘与带电部件隔开的金属部件有足够的防止意外接触的保护		N/A

10	输入功率和电流		P
10.1	器具在正常工作温度下，输入功率与额定功率的偏差不应超过标准规定的范围。额定功率；实测功率；偏差.....：		N/A
10.2	器具在正常工作温度下，电流与额定电流的偏差不应超过标准的规定的范围。额定电流；实测电流；偏差.....：	（见附表）	P

GB4706.1-2005			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判　定
13	工作温度下的泄漏电流和电气强度		N/A
13.1	工作温度下，器具的泄漏电流不应过大，并且有足够的电气强度		N/A
	电热器具以1.15倍额定输入功率工作		N/A
	电动器具和联合器具以1.06倍额定电压供电		N/A
	在试验前断开保护阻抗和无线电干扰滤波器		N/A
13.2	泄漏电流通过GB/T12113中图4所描述电路进行测量		N/A
	泄漏电流的测量	（见附表）	N/A
13.3	绝缘的电气强度试验	（见附表）	N/A
	在试验期间不应出现击穿		N/A
16	泄漏电流和电气强度		N/A
16.1	器具的泄漏电流不应过大，并且有足够的电气强度		N/A
	试验前应断开保护阻抗		N/A
16.2	单相器具：测试电压为1.06倍额定电压		N/A
	三相器具：测试电压为1.06倍额定电压除以$\sqrt{3}$		N/A
	泄漏电流的测量	（见附表）	N/A
16.3	按表7进行电气强度试验	（见附表）	N/A
	试验期间不应出现击穿		N/A

GB4706.1-2005			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判　定

10.2	表格：电流偏差测量				P
测量情形	额定电流(A)	实测电流(A)	电流偏差	额定偏差	备注
LKL2315	1	0.99A	-1%	+20%	5V


13.2	表格：工作温度下的泄漏电流测量		N/A
	电热器具：1.15 倍额定功率(W)……..：	/	
	电动器具和联合型器具：1.06 倍额定电压(V)……..：	/	
测　量　部　位		实测值(mA)	限值(mA)
/		/	

13.3	表格：工作温度下的电气强度测试		N/A
试验电压施加部位		试验电压(V)	是否击穿
/		/	/

16.2	表格：泄漏电流		N/A
	单相器具：1.06 倍额定电压(V)..... ：	/	
	三相器具：1.06 倍额定电压除以 $\sqrt{3}$ (V) .....：	/	
测　量　部　位		实测值(mA)	限定值(mA)
/		/	/
/		/	/

16.3	表格：电气强度测试		N/A
试验电压施加部位		试验电压(V)	是否击穿
/		/	/

描述与说明（产品照片）

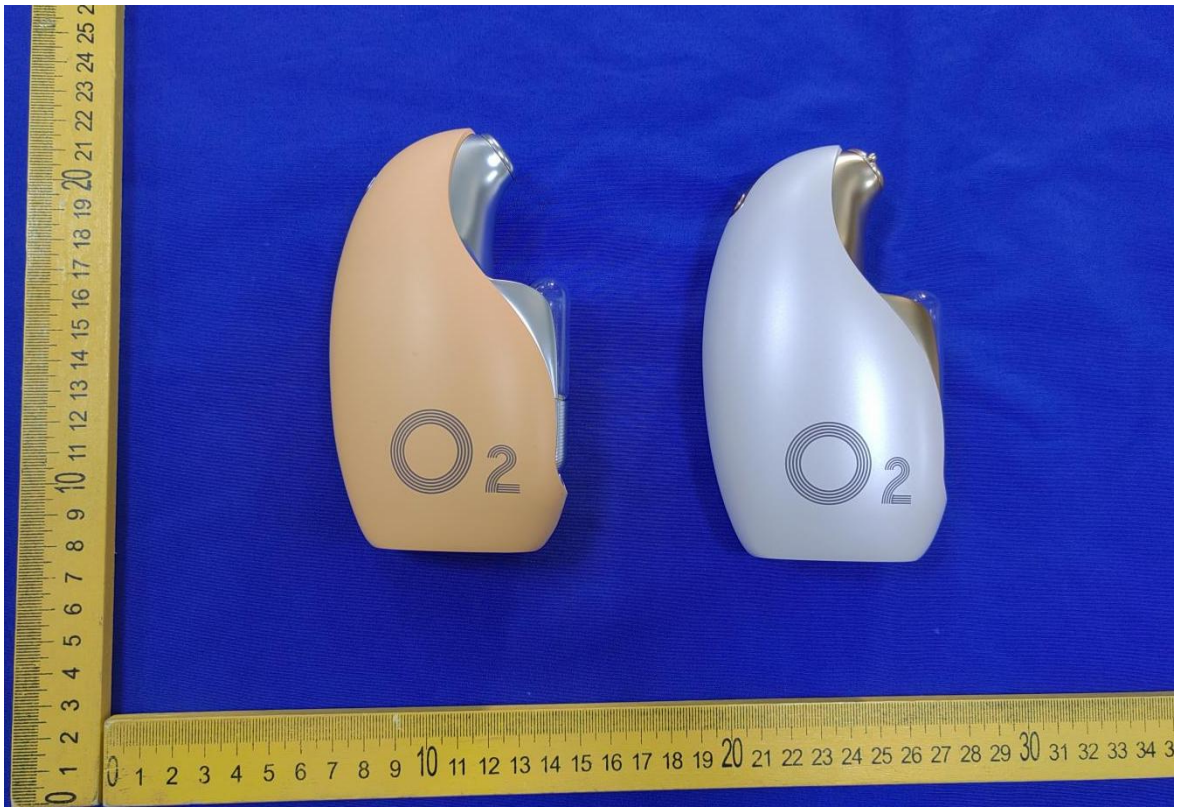



描述与说明（样品图片）





即雾高透水光机
型号：LKL2315
输入：5V ⎓ 1A

深圳市洛可丽科技有限公司
中国制造

--报告结束--

注 意 事 项

1、未经检验单位同意，不得部分地复制本报告。

2、报告无主检、审核、批准人签名，检测专用章无效。

3、报告涂改无效。

4、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检验单位提出。

5、检验结果仅对所受试样品有效。

6、检验判定中“N/A”表示“不适用”，“/”表示“未检验”，“P”表示“检验通过”，“F”表示“检验不通过”。

7、委托方收到检验报告之日起一个月内未取回样品，视作允检验单位自行处理。

检测单位：质远检测（深圳）有限公司

地址：广东省深圳市宝安区石岩街道浪心社区宏发佳特利高新园办公楼五层

传真：0755-21002030

电话：0755-21002030

网址/Internet：www.sz-ztl.cn

邮政编码/P.C.：518100